


REZ A-A

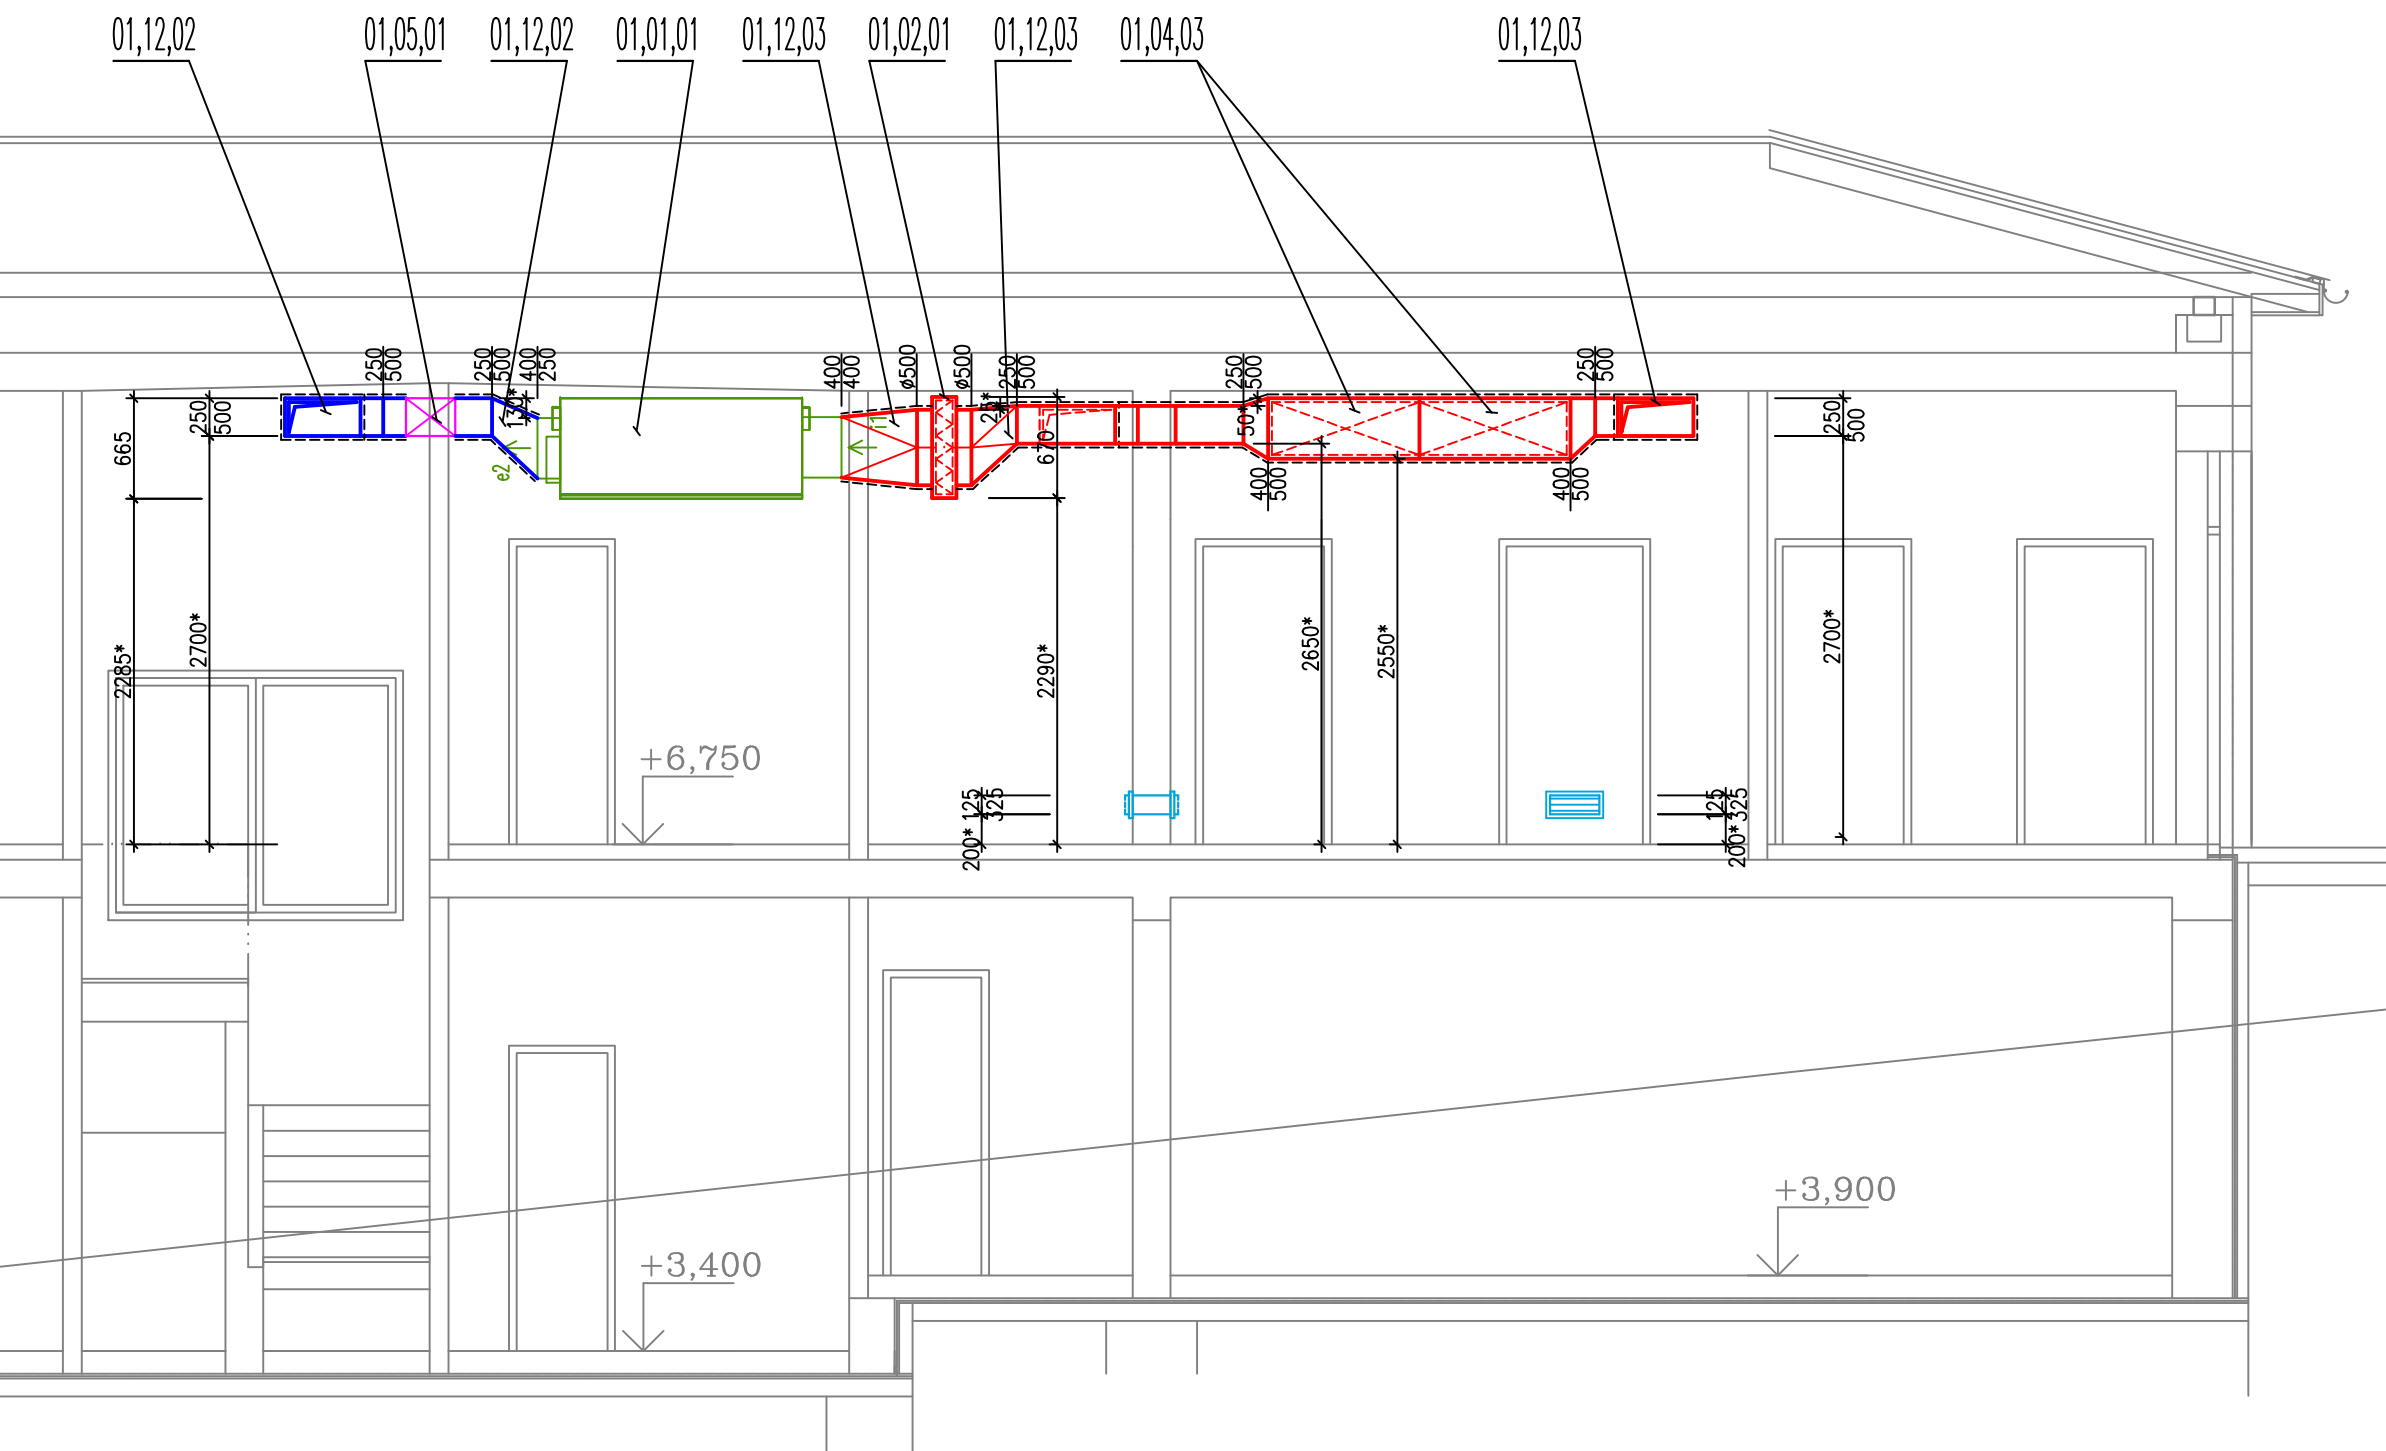




POZNÁMKA:

PRESNÉ UMIESTNENIE, VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ OSADENIE A UPEVNENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ VČÍTANE VZT POTRUBIA SA UPRESNÍ PRED MONTÁŽOU PO ZAMERANÍ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCII A PREVEDENÍ KOORDINÁCIE SO VŠETKÝMI DOTKNUTÝMI PROFESIAM I A PO ODSÚHLASENÍ VEDÚCIM PROJEKTANTOM-PREVEDIE ŠEFMONTÉR SPOLOČNE SO STAVBYVEDÚCIM PRÍPADNE S POVERENÝM ZÁSTUPCOM INVESTORA . PRESNÉ UMIESTNENIE DISTRIBUČNÝCH PRVKOV PRÍVODU A ODVOD VZDUCHU OSADENÝCH POD STROPOM SA UPRESNÍ VČÍTANE PREVEDENIA POTREBNÝCH ÚPRAV PODLA POŽIADAVIEK TECHNOLOGIE KUCHYNE. V PODHLADOCH A OBKLADOCH SA PREVEDÚ POTREBNÉ PRÍSTUPOVÉ A OBSLUŽNÉ OTVORY, KTORÝCH VEĽKOSŤ A UMIESTNENIE SA UPRESNÍ PRI MONTÁŽI. UMIESTNENIE ČIDIEL A OVLÁDAČOV VZT ZARIADENÍ SA URČÍ PRED MONTÁŽOU V SPOLUPRÁCI S PROFESIOU MaR PODLA POŽIADAVIEK INVESTORA A UŽÍVATEĽA. ODVOD KONDENZÁTU OD REKUPERÁTORA VETRAČEJ JEDNOTKY JE RIEŠENÉ V SAMOSTATNEJ PROFESII - ZTI. KÓTY OZNAČENÉ * SÚ PŘIBLIŽNÉ A UPRESNIA SA PRI MONTÁŽI. DLŽKOVÉ ROZMERY POTRUBIA OZNAČENÉ <> SA UPRAVIA PODLA POTREBY PRI MONTÁŽI. VÝŠKOVÉ OSADENIE VZT ZARIADENIA ALEBO POTRUBIA JE UVAŽOVANÉ OD PODLAHY PRÍSLUŠNEJ MIESTNOSTI. TEPELNÁ IZOLÁCIA A NÁTERY POTRUBNÝCH ROZVODOV SA PREVEDÚ PODLA POKYNOV V TS A ZzAr PRÍPADNE PODLA VYZNAČENIA V ŠPECIFIKÁCII POTRUBIA - POTREBNÉ SAMOSTATNE OBJEDNAŤ. POTRUBNÉ ROZVODY VZT BUDÚ UPEVNŇOVANÉ NA TYPOVÝCH ZÁVESOCH V ROZOSTUPOCH 2 AŽ 3 m. ROZMIESTNENIE ZÁVESOV SA UPRESNÍ PRI MONTÁŽI PRÍPADNE SA PREVEDÚ POTREBNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE. OTVORY V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIIACH MUSIA BYŤ VAČŠIE O 50 mm NA KAŽDÚ STRANU AKO JE ROZMER VZT ZARIADENIA ALEBO POTRUBIA PRECHADZAJÚCEHO CEZ STAVEBNÚ KONŠTRUKCIIU, PO OSADENÍ VZT ZARIADENIA ALEBO POTRUBIA PRESTUP JE POTREBNÉ DOKONALE UTESNÍŤ ALEBO DOBETONOVAŤ - - PREVEDIE VČÍTANE VYSRAVENIA STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ. DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVEBNEJ ČASTI A OSTATNÝCH PROFESII. PRI MONTÁŽNÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁČE A SÚVISIACE PREDPISY PRÍČOM VŠETKY PRÁČE PREVÁDZAŤ POD DOZOROM POVERENÝCH PRÁČOVNÍKOV DODÁVATEĽA. PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO VZT ZARIADENÍ DODRŽIAVAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOV ZARIADENÍ PROJEKTANT VZT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII STAVBY BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !

LEGENDA POTRUBIA VZT:

- POTRUBIE PRE SANIE ČERSTVÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE PRE PRÍVOD UPRAVENÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE PRE ODVOD SKAZENÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE PRE VÝTLAK SKAZENÉHO VZDUCHU DO VONKU

REZ B-B

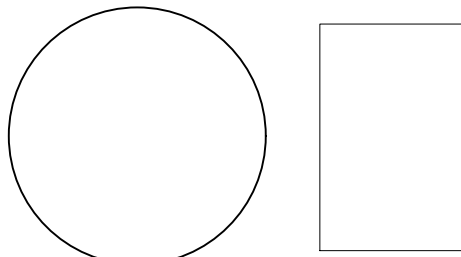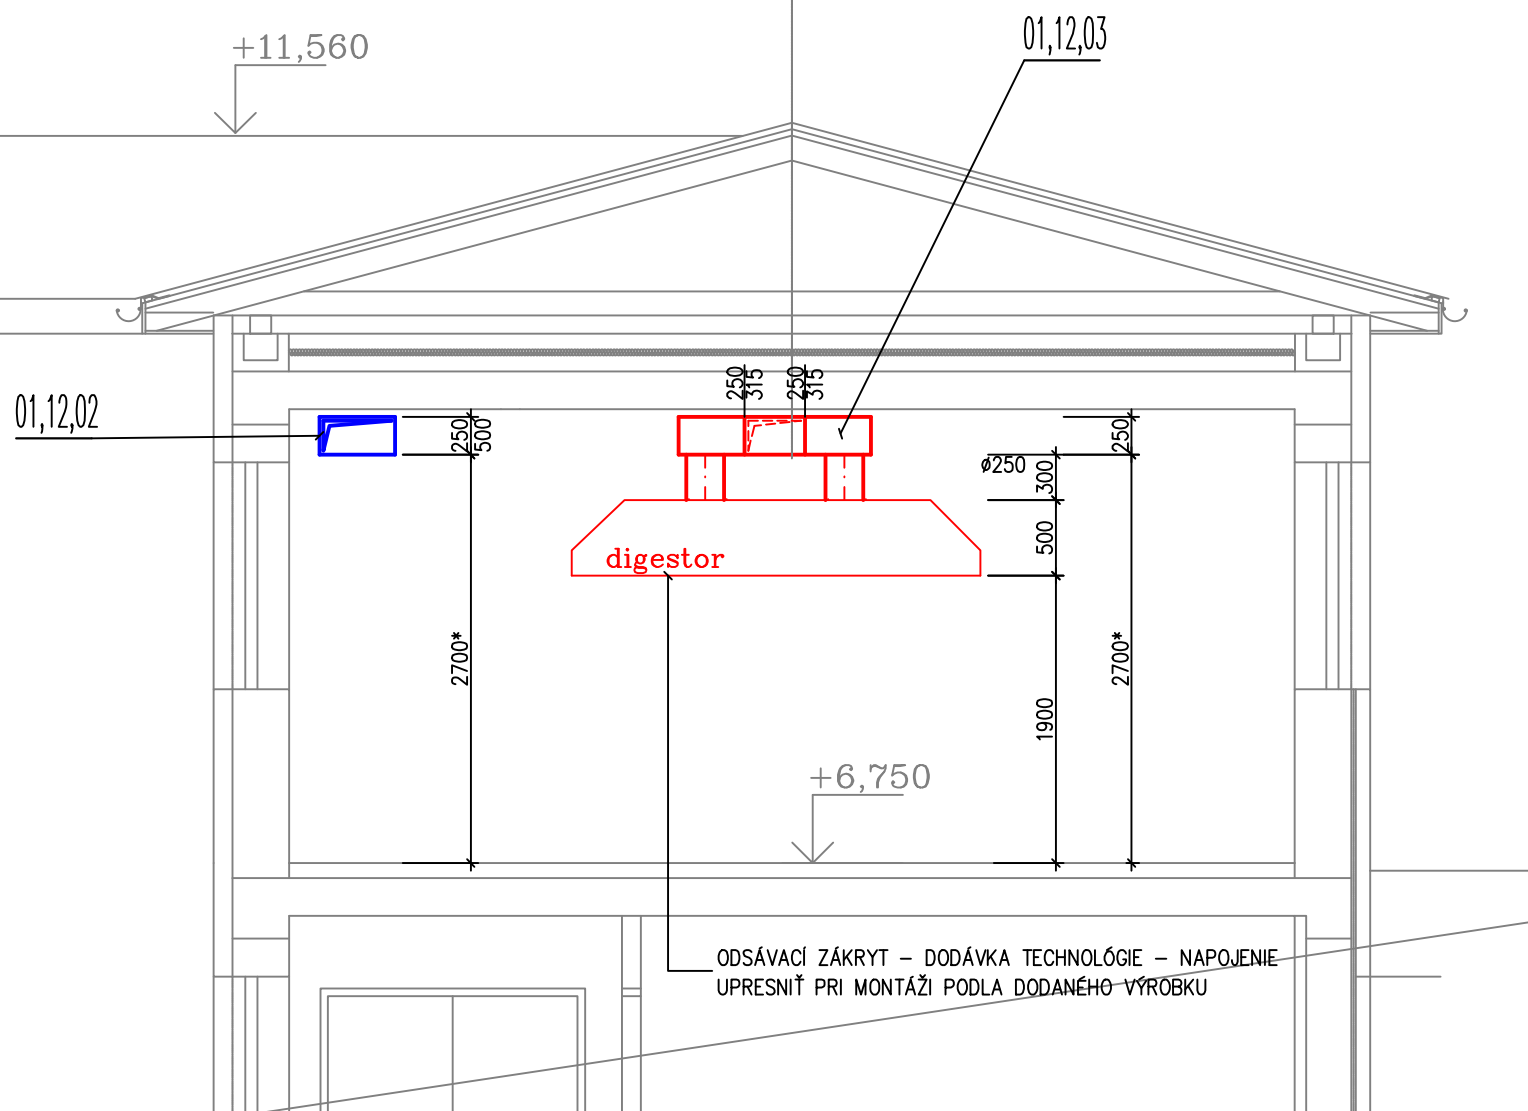

VYPRACOVAL: P. MARUŠA	STAVBA: CHMINIANSKE JAKUBOVANY-MATERSKÁ ŠKOLA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: P. MARUŠA	OBJEKT: SO 01 – MATERSKÁ ŠKOLA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: P. MARUŠA	ČASŤ: E-STAVEBNÁ	DÁTUM:06/2016	FORMÁT: 5xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	DIEL: VZT - VZDUCHOTECHNIKA	STUPEŇ: DRS	ZAK.Č.: 16068
OBSAH: REZ A-A, B-B		KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 04
		MIERKA: 1:50	